

4. NP

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S
PRÍVOD OD RH - 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNKOVÁ OCHRANA - POSPOLDVÁNÍM, PR. CHRÁŇČEM
PROSTORY (PROSTŘEDÍ) - NORMÁLNÍ (ZÁKLADNÍ)

- ZNAČKY:**
- ZÁSUVKA DVOJÍLA V K067
 - ZÁSUVKA JEDNOUCHÁ 230V/I16A
 - PŘEPĚT. OCHR. NN vedení (PC+přístroje)
 - ⊕ POSPOJOVÁNÍ CYA431/2
 - ⚡ Vývod pro Osařovač (2m rezerva)
 - ⚡ (popř. ukončen v K068 s věnečkem)
 - ⚡ Vývod pro Boiler, event. Protok.ohř. (2m rezerva)
 - ⚡ (popř. ukončen v K068 s věnečkem)


- VYPÍNAČE:**
- ⚡ VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - ⚡ VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
 - ⚡ VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
 - ⚡ VYPÍNAČ SERIOVÝ
 - ⚡ OVLADAČÍ TLAČÍTKO

ZNAČENÍ OBVODŮ

x/1 ČÍSLO VYPÍNAČE
ČÍSLO OBVODU

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZNACENÍ	POPIS MÍSTNOSTI	PLOŠA /m²	DŘUH PODLAHY	DŘUH OBKLADU	SVĚTLA VYS./mm/	REL. VÝŠKA /m/
4.01	UCERNA U-31	58.18	PVC	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	-0.017
4.02	UCERNA U-32	23.84	PVC	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	-0.004
4.03	UCERNA U-33	71.05	PVC	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	-0.004
4.04	UCERNA U-34	46.17	TEXTILE	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	0.000
4.05	UCERNA U-35	76.11	PVC	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	-0.004
4.06	PC UCERNA U-36	70.15	PVC	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	-0.004
4.07	UCERNA - skladová U-37	198.1	PVC	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	-0.017
4.08	KABINET K-31-K	12.73	PVC	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	0.005
4.09	KABINET K-32	13.7	TEXTILE	LÁTEOVÝ MAL/1800/	4070	-0.010
4.10	KABINET K-33	24.31	TEXTILE	LÁTEOVÝ MAL/1800/	3650	0.005
4.11	KABINET K-34	23.43	TEXTILE	BRANÝ OBK/2180/	3650	-0.011
4.12	KABINET K-35	76.11	TEXTILE	OB. OBK/2180/3650/	3650	0.005
4.13	CHOUBA-1	87.34	KERAMICKÁ DLÁŽBA	TERAČO DLÁŽBA	4080	0.005
4.14	CHOUBA-2	54.06	TERAČO DLÁŽBA	TERAČO DLÁŽBA	4080	0.000
4.15	WC-D	7.4 + 1.74	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBK/1800/	4080	-0.005
4.16	WC-D1	13.1	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBK/1800/	4080	-0.008
4.17	WC-M	12.86 + 13.82	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBK/1800/	3650	-0.005
4.18	WC	4.77	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBK/1800/	4070	-0.013

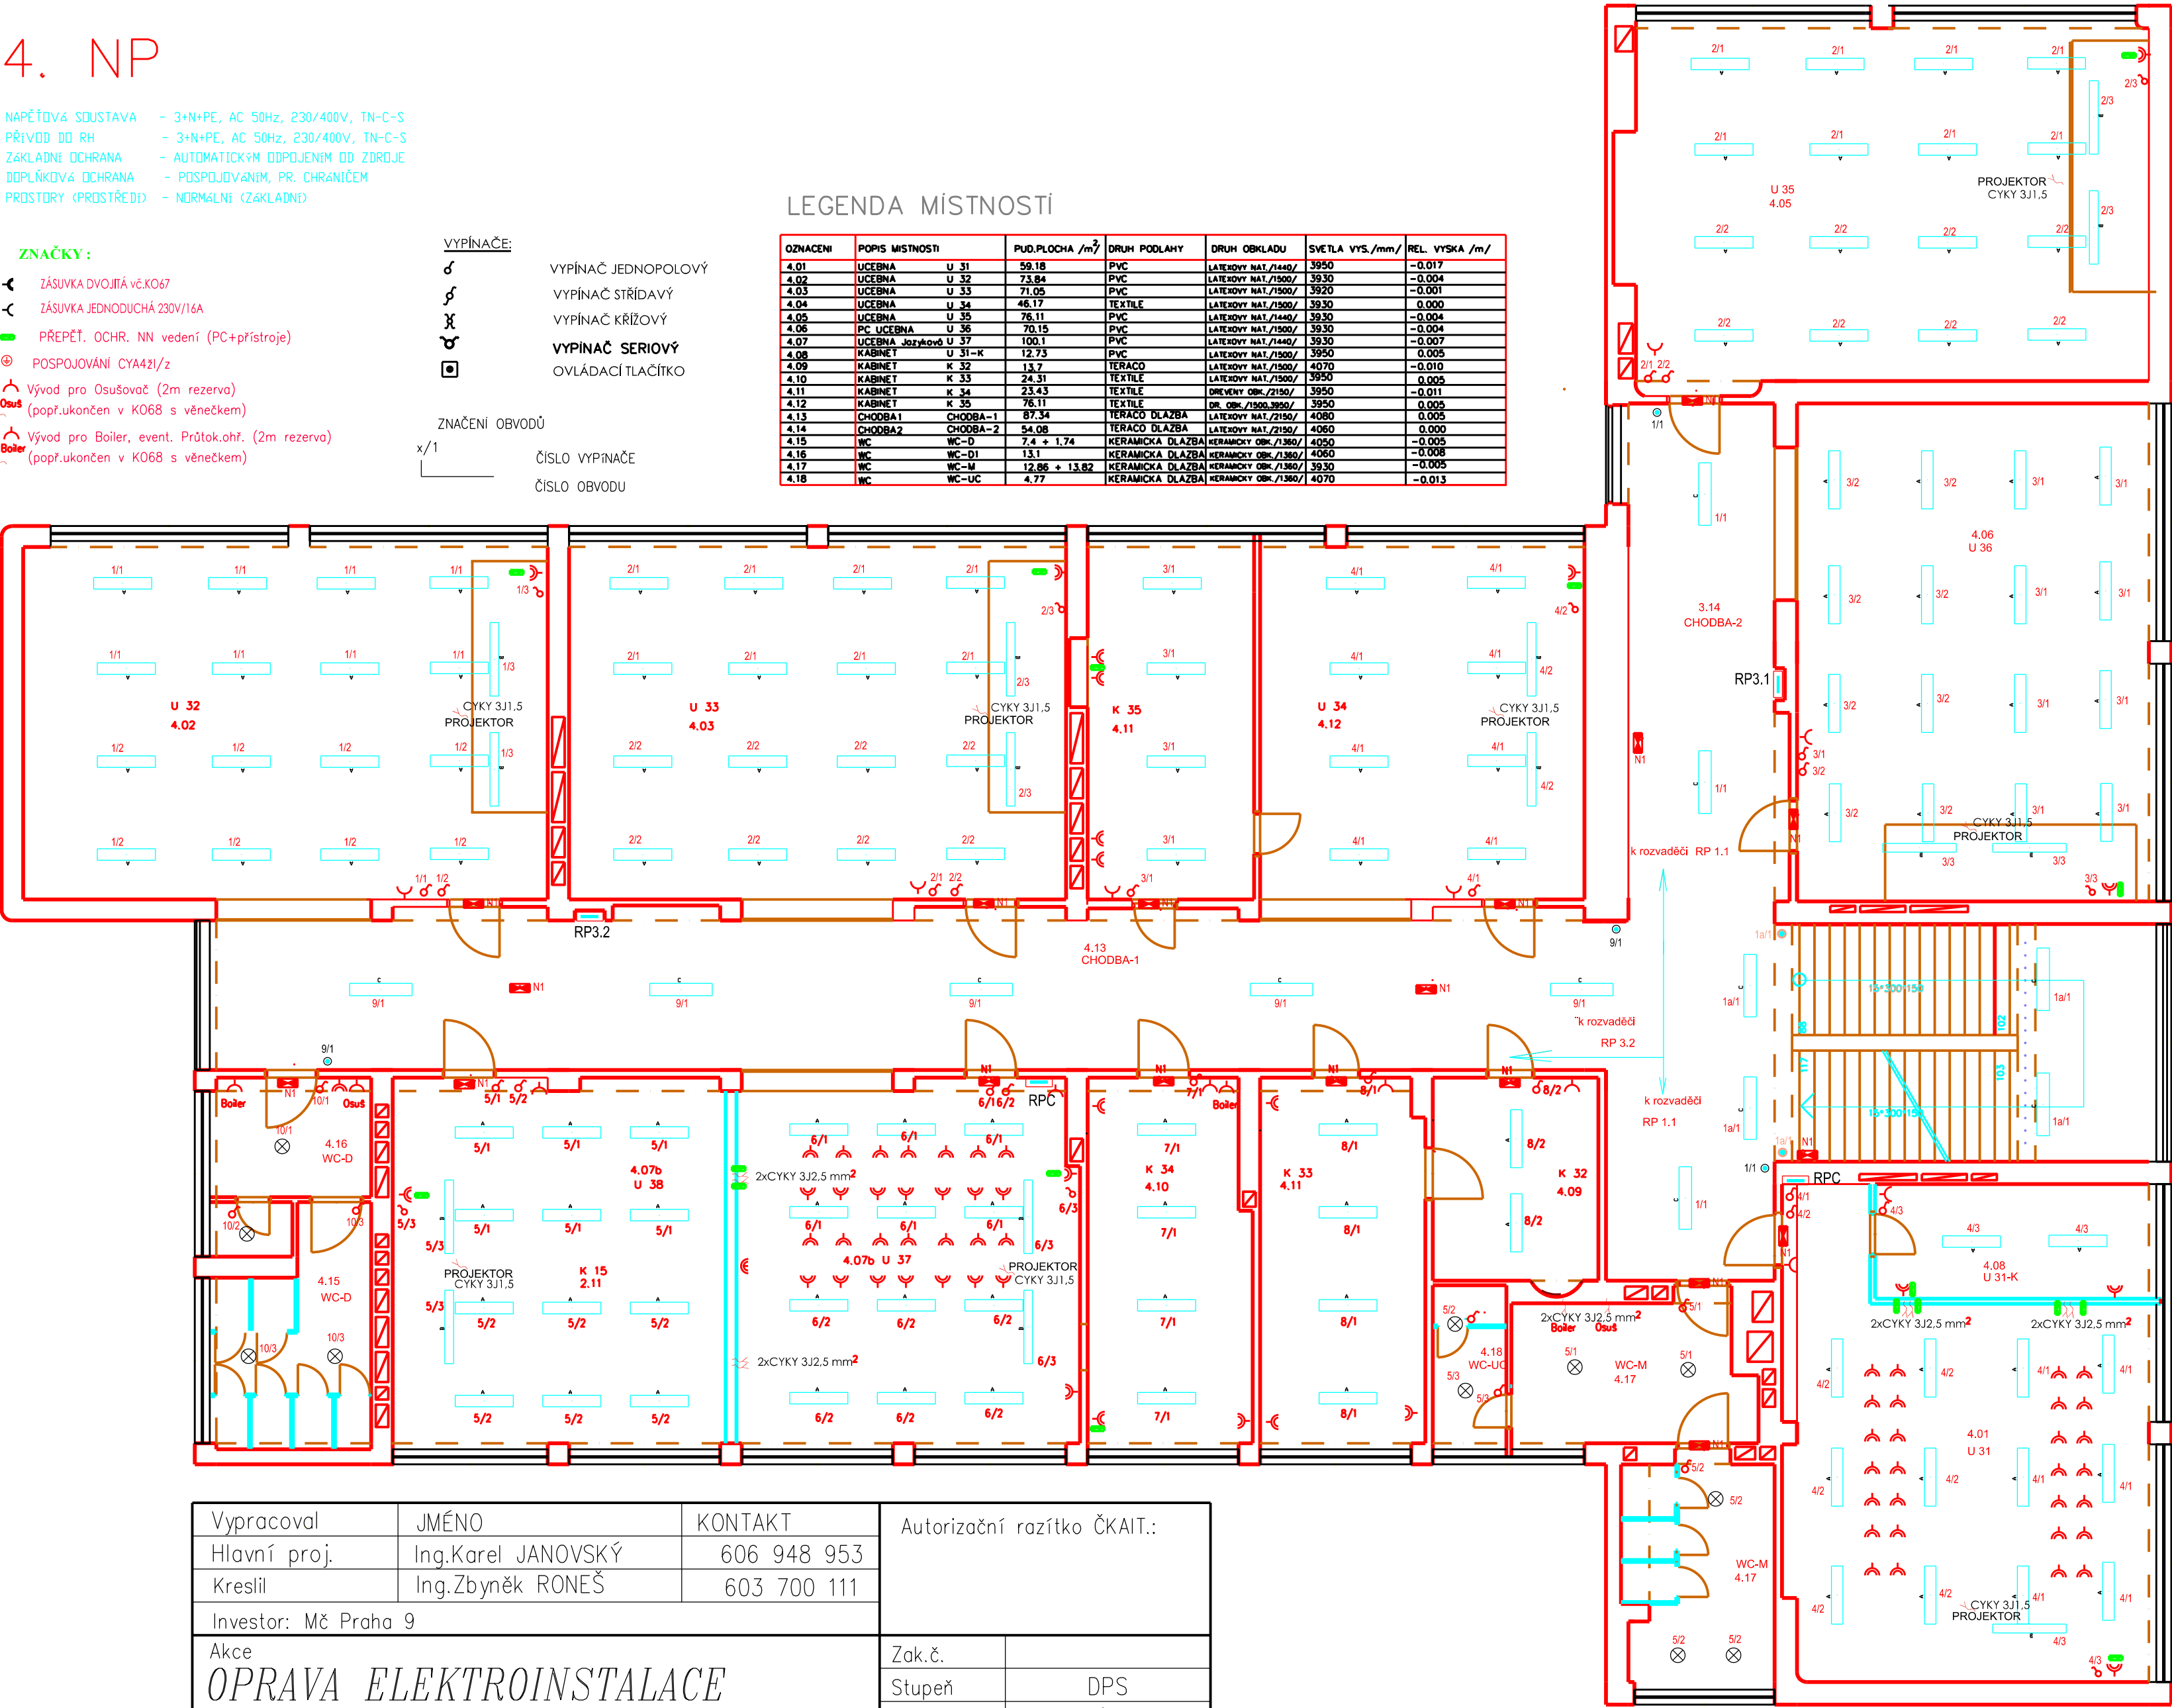

Vypracoval		JMÉNO	KONTAKT	Autorizační razítko ČKAIT.:	
Hlavní proj.		Ing.Karel JANOVSKÝ	606 948 953		
Kreslil		Ing.Zbyněk RONEŠ	603 700 111		
Investor: MČ Praha 9				<div><div>Zak.č.</div><div>Stupeň</div><div>Datum</div><div>Měřítka</div><div>Formát</div><div>Výkres č.</div></div> <div><div></div><div>DPS</div><div>04/2019</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>kopie</div></div> <div>E15</div>	
Akce					
OPRAVA ELEKTROINSTALACE					
SPŠ zeměměřická, Pod Tábořem 300, Praha 9					
Obsah					
ELEKTROINSTALACE-3.PATRO					

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona